

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Josefa Hory 1288/27, k.ú.**

602868, p.č. st. 2552

PSČ, místo: **266 01, Beroun-Město**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1709.97** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.50** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1108.75** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

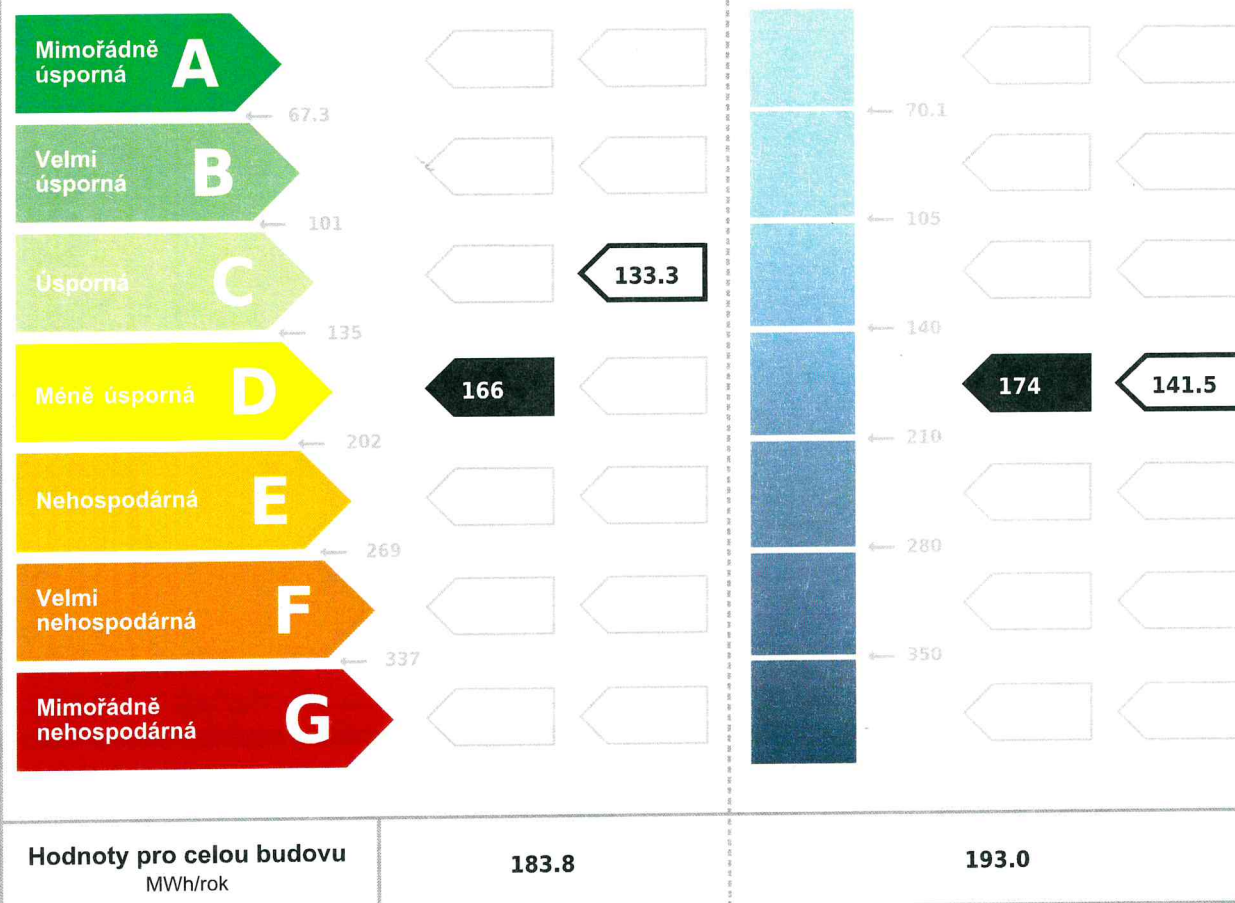

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	
Střechu:	☒
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

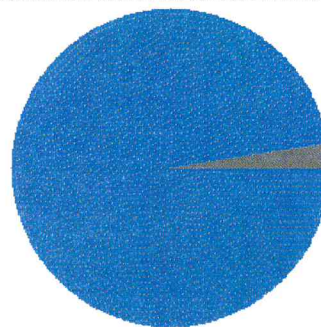

■ CZT - $\phi_{ZE} \leq 50\%$: 179.3
■ elektrická energie: 4.6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty $\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$	
A							
B							
C							
D						27.8	3.5
E	0.56	134	102			27.8	3.5
F	0.73						
G							
Hodnoty pro celou budovu							
MWh/rok		149.0				30.8	3.9

Zpracovatel: Ing. Pavel Jahelka

Kontakt: V Uličky 191, 252 67, Tuchoměřice
728 229 533 / jahelka@ecoten.cz

Osvědčení č.: 1084

Vyhotoveno dne: 14.3.2016

Podpis:

číslo dokumentu:

PENB_0574_BD_Beroun_Josefa Hory_1288